

Průkaz energetické náročnosti budovy

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií vyhlášky
č. 264/2020 (222/2024) Sb. o energetické náročnosti budov ve znění
pozdějších předpisů

RD Jeníkovice
185
503 46, Jeníkovice
katastrální území Jeníkovice u Hradce
Králové [658367]
parc. č. 194



Energetický specialista

JVK Energy s.r.o.
Číslo oprávnění: 2138

Evidenční číslo

848223.0

Datum vydání

08.05.2026

Verze dokumentu

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: parc. 194

PSČ, místo: 503 46, Jeníkovice

K.ú., parcelní č.: Jeníkovice u Hradce Králové (658367), 194

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 285

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

49.3

Velmi
úsporná

B

74.0

Úsporná

C

98.7

Méně úsporná

D

142

Nehospodárná

E

185

Velmi
nehospodárná

F

228

Mimořádně
nehospodárná

G

B

66.6

Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 17.5
■ elektřina: 0.7



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.24 W/(m²·K)

C



Měrná potřeba tepla
na vytápění

37.5 kWh/(m²·rok)



Vytápění

45.5 kWh/(m²·rok)

B



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

16.1 kWh/(m²·rok)

B



Osvětlení

2.16 kWh/(m²·rok)

A

Energetický specialista: JVK Energy s.r.o.

Osvědčení č.: 2138

Kontakt: jachym.jirasek@jvk-energy.cz



Ev. č. průkazu: 848223.0

Vyhotoveno dne: 08.05.2026

Podpis:

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 (222/2024) Sb., o energetické náročnosti budov

A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚDAJE O BUDOVĚ / MÍSTĚ STAVBY

Obec:	Jeníkovice	Část obce:	
Ulice:		Č.p. / č. or. (č.ev.)	185
Katastrální území:	Jeníkovice u Hradce Králové (658367)	Převládající typ využití:	Rodinný dům
Parcelní číslo pozemku:	194	Památková ochrana budovy:	Bez památkové ochrany
Orientační období výstavby:		Památková ochrana území:	Bez památkové ochrany

POPIS HODNOCENÉ BUDOVY

Základní členění budovy a hospodaření s energiemi, stavební konstrukce obálky, technické systémy budovy, významné rekonstrukce, využití objektu.

Stručný popis budovy:

Jde o rodinný dům o dvou vytápěných podlaží se šikmou střechou. Součástí domu je nevytápěná půda pod střechou bez tepelné izolace. Obvodové stěny objektu jsou zděné z cihelného zdiva (CP) a jsou zatepleny tepelnou izolací EPS GreyWall tloušťky 140 mm. Podlaha na zemině je zateplena tepelnou izolací tloušťky 100 mm. Šikmá střecha a strop pod nevytápěnou půdou jsou zatepleny tepelnou izolací tloušťky 200 mm. Ve stropní konstrukci mezi podlažími je provedena tepelná izolace tloušťky 200 mm společně s kročejovou izolací tloušťky 40 mm. Okna a dveře jsou plastová s tepelně izolačním trojsklem. Tento PENB odpovídá stávajícímu stavu budovy.

Stručný popis technických systémů:

Zdrojem tepla pro vytápění objektu je plynový kondenzační kotel Vaillant o jmenovitém výkonu 24 kW. Příprava teplé vody je řešena pomocí nepřímotopného zásobníku Vaillant o objemu 150 litrů napojeného na plynový kondenzační kotel. Jako doplňkový lokální zdroj tepla slouží krbová kamna na kusové dřevo. Větrání přirozené, budova nechlazena. Osvětlení řešeno klasickými žárovkovými svítidly s LED zdroji.

GEOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY

Parametr	Jednotky	Hodnota
Objem budovy s upravovaným vnitřním prostředím	m ³	592,5
Celková plocha hodnocené obálky budovy	m ²	545,4
Objemový faktor tvaru budovy	m ² /m ³	0,92
Celková energeticky vztahná plocha budovy	m ²	285,5
Podíl průsvitných konstrukcí v ploše svislých konstrukcí	%	9,2

VÝPOČTOVÉ ZÓNY

Energetická náročnost budovy a hodnocení obálky je vypočteno pro budovu jako celek, která se při výpočtu může členit do dílčích zón. Budova je členěna na zóny s upravovaným vnitřním prostředím (vytápění, chlazení), které mají definovanou návrhovou vnitřní teplotu dle ČSN 730540 a na zóny nevytápěné. Zónám jsou přiřazeny profily typického užívání.

Ozn.	Označení zóny	Typ zóny dle ČSN 73 0331-1	Úprava vnitřního prostředí		Návrhová vnitřní teplota pro vytápění °C	Energ. vztahná plocha m ²
			Vytápění	Chlazení		
Z1	Rodinný dům	1.RD - obytné prostory	☒	☐	20	285,5

B CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

Dodaná energie je dle §4 Vyhlášky součtem vypočtené spotřeby energie a pomocné energie (čerpadla, regulace apod.) pro daný účel. Vypočtená spotřeba energie vychází z potřeby energie pro zajištění typického užívání budovy se zahrnutím účinností technického systému. Do dodané energie se v souladu s Vyhláškou neuvažují technologie nesouvisející se zajištěním uvedených účelů, ale vstupují do výpočtu ve formě tepelných zisků.

Energonositel	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení vnitřního prostoru budovy	Ostatní	Celkem
	% pokrytí							
	Dodaná energie v MWh/rok							

PALIVA

Za paliva jsou pro účely průkazu považovány elektrická energie odebíraná z veřejné distribuční sítě, paliva pro spalování (uhlí, dřevo, zemní plyn apod.) a energie dodaná ve formě tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE).

elektřina	0,7%	---	---	---	---	3,4%	---	4,1%
	0.12	---	---	---	---	0.62	---	0.74
zemní plyn	70,7%	---	---	---	25,3%	---	---	95,9%
	12.9	---	---	---	4.60	---	---	17.5


ENERGIE OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ

Za energii okolního prostředí je pro účely průkazu považována energie získaná ze Slunce, Země, vody, vzduchu nebo větru dodaná pomocí technického zařízení (solární kolektory, tepelné čerpadlo apod.). Dále je sem zařazeno využití odpadního tepla z technologie.


CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

procentuální podíl	71,3%	---	---	---	25,3%	3,4%	---	100,0%
kWh/m²rok	45,5	---	---	---	16,1	2,2	---	63,7
MWh/rok	13.0	---	---	---	4.60	0.62	---	18.2

Podíl dodané energie dle účelu

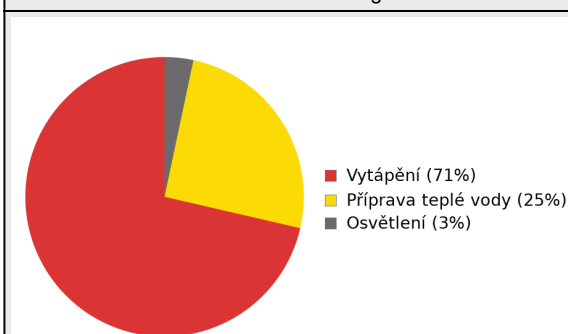

Podíl dodané energie dle energonositele

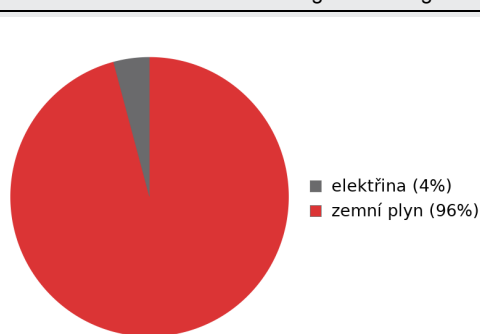

C PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie zobrazuje ekologickou stopu provozu budovy z pohledu spotřeby energie v primárních zdrojích (např. elektrárny, teplárny apod.) se zohledněním účinnosti výroby a distribuce pro užití v hodnocené budově. Faktorem primární energie z neobnovitelných zdrojů energie se násobí složky dodané energie po jednotlivých energonositelích.

Energonositel	Faktor primární energie z neobnovitelných zdrojů energie	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení vnitřního prostoru budovy	Ostatní	Celkem
		% pokrytí							
		Dodaná energie v MWh/rok							


ENERGONOSITELE

elektřina	2,1	1,4%	---	---	---	---	6,8%	---	8,2%
		0.26	---	---	---	---	1.29	---	1.55
zemní plyn	1,0	67,6%	---	---	---	24,2%	---	---	91,8%
		12.9	---	---	---	4.60	---	---	17.5


PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

procentuální podíl	69,0%	---	---	---	24,2%	6,8%	---	100,0%
kWh/m²rok	45,9	---	---	---	16,1	4,5	---	66,6
MWh/rok	13.1	---	---	---	4.60	1.29	---	19.0

Podíl dodané energie dle účelu

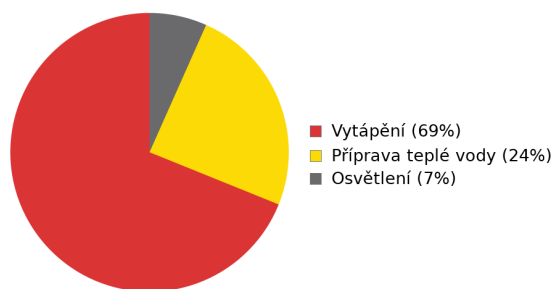


Podíl dodané energie dle energonositele

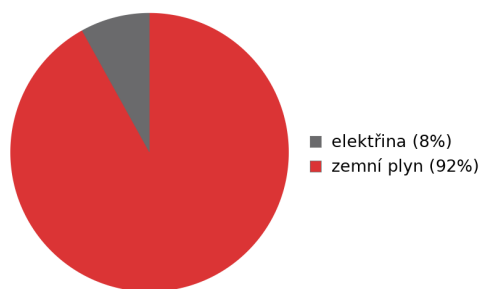


D ROČNÍ PRŮBĚH DODANÉ ENERGIE**BILANCE PODLE ENERGOSONITELŮ**

	Dodaná energie v MWh/rok											
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Celkem	3.07	2.73	2.31	1.00	0.57	0.40	0.40	0.40	0.54	1.37	2.33	3.07
elektřina	0.09	0.07	0.07	0.05	0.04	0.03	0.04	0.04	0.05	0.08	0.08	0.09
zemní plyn	2.99	2.66	2.24	0.94	0.53	0.37	0.36	0.36	0.49	1.29	2.25	2.98

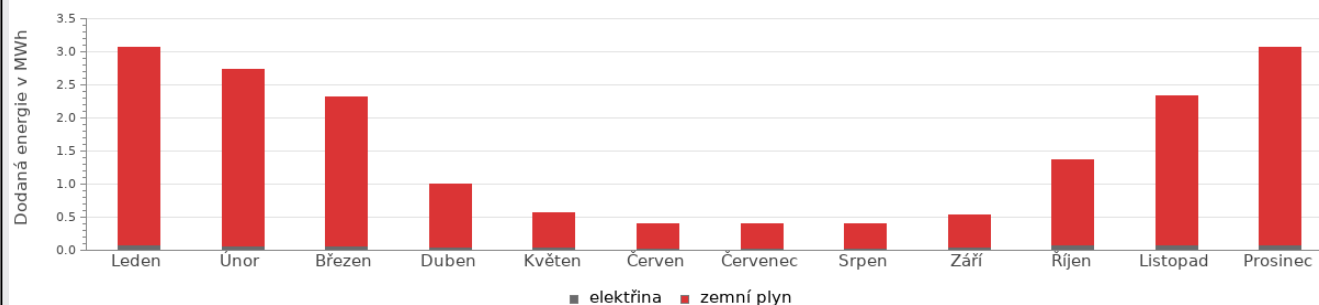Roční průběh dodané energie podle energonositelů**BILANCE PODLE ÚČELŮ SPOTŘEBY**

	Dodaná energie v MWh/rok											
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Celkem	3.07	2.73	2.31	1.00	0.57	0.40	0.40	0.40	0.54	1.37	2.33	3.07
Vytápění	2.58	2.29	1.84	0.56	0.15	0.006	0.00	0.00	0.14	0.93	1.88	2.59
Chlazení	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nucené větrání	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Úprava vlhkosti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Příprava teplé vody	0.42	0.38	0.41	0.39	0.39	0.36	0.36	0.36	0.35	0.38	0.38	0.41
Osvětlení	0.07	0.06	0.05	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.05	0.06	0.07	0.07

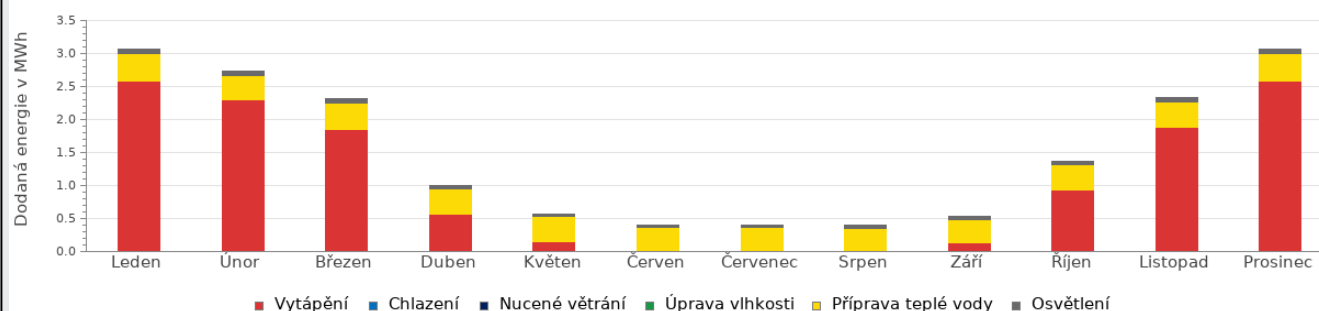
Roční průběh dodané energie dle účelů spotřeby

E BILANCE TEPELNÝCH TOKŮ**BILANCE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ**

Celkové tepelné ztráty budovy jsou tvořeny prostupem tepla přes konstrukce obálky budovy, cíleným větráním a neřízeným větráním netěsnostmi - infiltrací. Tepelné ztráty jsou z části pokryty využitelnými solárními a vnitřními zisky. Výsledná bilance představuje potřebu energie na vytápění budovy, kterou je nutné dodat soustavou vytápění.

ZTRÁTY ENERGIE			VYUŽITELNÉ ZISKY ENERGIE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ		
Prostup tepla obálkou budovy	MWh/rok	11.9	Solární zisky	MWh/rok	2.87
Větrání		3.92	Vnitřní zisky - lidé		2.10
Netěsnosti obálky - infiltrace		1.76	Vnitřní zisky - osvětlení a technologie		1.92
Celkem		17.6	Celkem		6.88

POTŘEBA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ	MWh/rok	10,7	kWh/m ² .rok	37,5
-----------------------------	---------	------	-------------------------	------

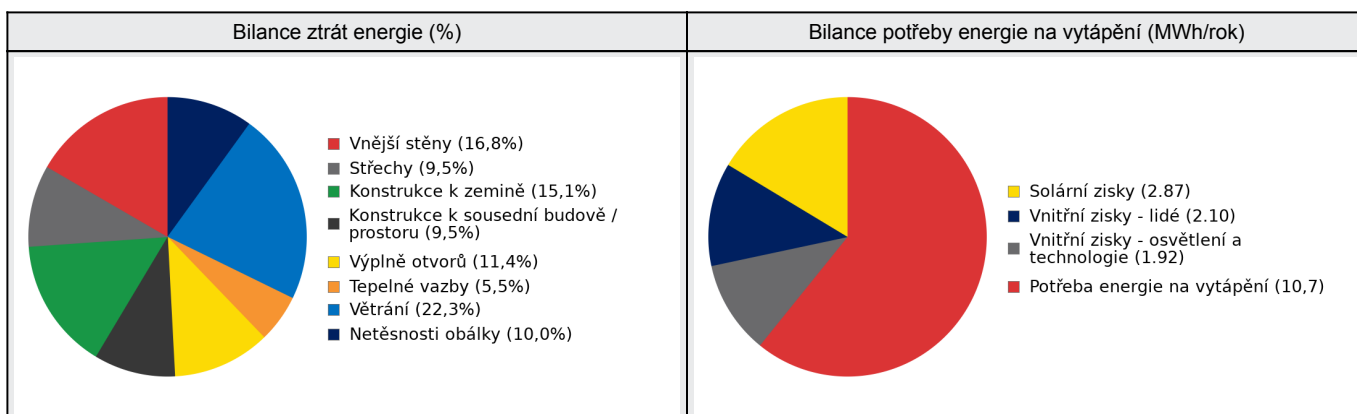**BILANCE PRO REŽIM CHLAZENÍ**

Budova neobsahuje technický systém chlazení, není proto sestavena bilance pro režim chlazení. V rámci průkazu není prováděn výpočet tepelné stability v letním období, existuje tedy riziko přehřívání budovy.

F OBÁLKA BUDOVY

Obálkou budovy je soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch (EXT), přilehlá zemina (ZEM), vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru (NEVYT) nebo sousední budově (SOUS). Budova může být rozdělena na teplotní zóny o různých návrhových vnitřních teplotách s různými požadavky na obalové konstrukce. Hodnocené konstrukce jsou porovnávány s referenční hodnotou, která odpovídá platnému požadavku pro novostavby.

Přehled stavebních prvků a konstrukcí na obálce budovy		Návrhová vnitřní teplota zóny	Přiléhající prostředí	Plocha konstrukce	Součinitel prostupu tepla konstrukce			
					Vypočtená hodnota	Požadavek ČSN 730540-2	Referenční hodnota	Dosažená úroveň - vypočtená / referenční hodnota
		Θ_i	---	A_j	U_j	U_{Nj}	U_{Rj}	
Ozn.	Název	°C	---	m²	W/m².K			

VNĚJŠÍ STĚNY				194,0				
STN-9	V Stěna obvodová 1 (Z1)	20	EXT	38,9	0,180	0,30	0,30	60%
STN-10	S Stěna obvodová 1 (Z1)	20	EXT	36,0	0,180	0,30	0,30	60%
STN-11	S Stěna obvodová 2 (Z1)	20	EXT	22,5	0,190	0,30	0,30	63%
STN-12	Z Stěna obvodová 1 (Z1)	20	EXT	38,9	0,180	0,30	0,30	60%
STN-13	J Stěna obvodová 1 (Z1)	20	EXT	57,6	0,180	0,30	0,30	60%

STŘECHY				104,3				
STR-15	V Střecha šikmá (Z1)	20	EXT	52,2	0,190	0,24	0,24	79%
STR-16	J Střecha šikmá (Z1)	20	EXT	52,2	0,190	0,24	0,24	79%

KONSTRUKCE K ZEMINĚ				143,6				
PDL(z)-14	Podlaha na zemině (Z1)	20	ZEM	143,6	0,340	0,45	0,45	76%

KONSTRUKCE K SOUSEDNÍ BUDOVĚ / PROSTORU				78,8				
STR-17	Strop pod nevytápěnou půdou (Z1)	20	SOUS	78,8	0,180	0,30	0,30	60%

VÝPLNĚ OTVORŮ				24,8				
VYP-1	V Okna 1 (Z1)	20	EXT	5,8	0,900	1,50	1,50	60%
VYP-2	S Okna 1 (Z1)	20	EXT	0,9	0,900	1,50	1,50	60%
VYP-3	S Dveře 2 (Z1)	20	EXT	1,9	1,200	1,70	1,70	71%
VYP-4	Z Okna 1 (Z1)	20	EXT	4,1	0,900	1,50	1,50	60%
VYP-5	J Okna 1 (Z1)	20	EXT	5,3	0,900	1,50	1,50	60%
VYP-6	J Dveře 1 (Z1)	20	EXT	1,7	1,200	1,70	1,70	71%
VYP-7	V Okna střešní (Z1)	20	EXT	3,0	1,000	1,50	1,50	67%
VYP-8	Z Okna střešní (Z1)	20	EXT	2,0	1,000	1,50	1,50	67%

TEPELNÉ VAZBY								
Vliv tepelných vazeb zobrazuje úroveň řešení konstrukčních detailů - styků mezi dvěma a více konstrukcemi.								
Vliv tepelných vazeb ΔU_{tb}				---	0,020	---	0,020	100%

G TECHNICKÉ SYSTÉMY BUDOVY**VYTÁPĚNÍ**

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Ozn.	Zdroj tepla ¹	Systém vytápění uvnitř budovy							
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na vytápění v palivu	Sezónní účinnost výroby tepla		Sezónní účinnost distribuce a akumulace tepla	Sezónní účinnost sdílení tepla	Potřeba energie na vytápění
kW	MWh/rok	%	COP	%	%	% pokrytí			
	MWh/rok								
K-12	Plynový kotel kondenzační	24	zemní plyn	12.9	103	---	92%	88%	100,0%
									10.7

PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Ozn.	Zdroj pro přípravu teplé vody	Systém přípravy teplé vody uvnitř budovy							
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na přípravu teplé vody v palivu	Sezónní účinnost výroby tepla		Sezónní účinnost distribuce teplé vody	Sezónní potřeba teplé vody	Potřeba energie ohřev teplé vody
		kW		MWh	%	---	%	m³/rok	% pokrytí
									MWh/rok
K-12	Plynový kotel kondenzační	24	zemní plyn	4.60	103	---	TVsys 1: 79,9	58,40	100,0
									4.73

OSVĚTLENÍ

Ozn.	Osvětlovací soustava / zóna	Převažující typ světelných zdrojů	Odpovídající energeticky vztažná plocha	Průměrná požadovaná osvětlenost	Průměrné korekční činitele soustavy			
					Typ světelných zdrojů	Řízení soustavy	Konstantní osvětlenost	Závislost na denním světle
					---	---	---	---
Z1 (L1)	Žárovková svítidla s LED zdroji	LED - kompaktní provedení pro domácnosti 100 lm/W	220,55	48	0,90	1,00	1,00	0,57

H**DOPORUČENÍ PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A ZVÝŠENÍ VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE**

Je navržen soubor opatření, která oproti hodnocenému stavu budovy dále snižují její energetickou náročnost a zvyšují podíl alternativních systémů dodávky energie. V postupných krocích jsou navržena jednotlivá opatření, která jsou následně hodnocena jako soubor opatření včetně zahrnutí synergických vlivů (úsporná opatření se navzájem ovlivňují).

SNÍŽENÍ CELKOVÉ DODANÉ ENERGIE		
V prvním kroku návrhu je doporučeno snížení potřeby energie. Typicky se jedná o snížení ztrát obálkou budovy zateplením nebo snížení tepelné zátěže v letním období instalací stínících prvků. Následně je vyhodnocena možnost zpětného získávání energie (odpadní vody nebo vzduchu, odpadní teplo z chlazení) a možnost využití odpadního tepla z technologií. V kroku tři jsou navržena opatření ke zvýšení energetické účinnosti výroby, distribuce, akumulace a sdílení energie technickými systémy.		
Úsporné opatření		Popis návrhu
KROK 1	Zlepšení konstrukcí a prvků obálky budovy vč. stínění	V této kategorii není navrhováno žádné opatření.
KROK 2	Využití zařízení pro zpětné získávání tepla	V této kategorii není navrhováno žádné opatření.
KROK 3	Zlepšení účinnosti technických systémů budovy	V této kategorii není navrhováno žádné opatření.

POSOUZENÍ PROVEDITELNOSTI ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE					
Hodnocení alternativních systémů dodávek energie je provedeno na stavu budovy po realizaci navržených kroků 1-3, tedy po snížení celkové dodané energie.					
Alternativní systém dodávky energie		Proveditelnost			Popis návrhu
		Technická	Ekonomická	Ekologická	
KROK 4	Místní systémy využívající energie z OZE	ANO	ANO	ANO	Je navržena instalace FVE na střeše objektu o výkonu 5 kWp, s bateriovým úložištěm 5 kWh.
KROK 4	Kombinovaná výroba elektřiny a tepla	NE	NE	NE	Nejedná se o vhodný systém pro daný typ objektu. Odběr tepla v budově není v rámci roku rovnoměrný.
KROK 4	Soustava zásobování tepelnou energií	NE	NE	NE	Nejedná se o vhodný systém pro daný typ objektu. V okolí se nenachází soustava zásobování teplem nebo chladem.
KROK 4	Tepelná čerpadla	ANO	ANO	ANO	Instalace TČ v objektu by byla proveditelná, ale pro dosažení energetické třídy A není nutná.

NAVRŽENÝ SOUBOR OPATŘENÍ				
Popis souboru opatření	Za cílem snížení spotřeby energie v objektu, provozních nákladů a dopadu provozu domu na životní prostředí je navržen soubor opatření. Součástí návrhu je instalace FVE o výkonu 5 kWp s bateriovým úložištěm 5 kWh. Díky těmto opatření je možné dosáhnout energetické třídy A.			
	Potřeba energie na vytápění, chlazení a přípravu teplé vody	Celková dodaná energie	Neobnovitelná primární energie	Klasifikační třída neobnovitelné primární energie
	kWh/m².rok	kWh/m².rok	kWh/m².rok	
	MWh/rok	MWh/rok	MWh/rok	
Hodnocená budova	49,48	63,72	66,57	
	14.1	18.2	19.0	
Soubor navržených opatření	49,48	63,72	11,79	
	14.1	18.2	3.37	
Dosažená úspora energie	0,00	0,00	54,78	-
	0.00	0.00	15.6	

I PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY**CELKOVÉ HODNOCENÍ PLNĚNÍ POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY**

Požadavek vyhlášky dle:	Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost	Splněno:	není stanoven
-------------------------	--	----------	---------------

REFERENČNÍ BUDOVA

Úroveň referenční budovy:	dokončená budova a její změna od 1.1.2022			
Snížení referenční hodnoty neobnovitelné primární energie	Druh budovy nebo zóny	Energetická vztahná plocha	Měrná potřeba na vytápění referenční budovy	Míra snížení
		m ²	kWh/m ² .rok	%
	Z1 - Rodinný dům (obytná zóna)	285,5	66,8	3

PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

V případě, že pro danou oblast vyhláška nestanovuje požadavek, tabulka se nevyplňuje - symbol X

Hodnocený parametr	Jednotka	Ozn.	Hodnocený prvek budovy	Návrhová vnitřní teplota zóny	Přílehlající prostředí	Vypočtená hodnota	Referenční hodnota	Splněno
--------------------	----------	------	------------------------	-------------------------------	------------------------	-------------------	--------------------	---------

MĚNĚNÉ/ NOVÉ STAVEBNÍ PRVKY A KONSTRUKCE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c)

X	---	---	---	---	---	---	---	---
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

MĚNĚNÉ/ NOVÉ TECHNICKÉ SYSTÉMY

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. d)

X	---	---	---	---	---	---	---	---
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

OBÁLKA BUDOVY

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a) a písm. b)

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	W/m ² .K	Budova jako celek	0,24	0,35	---
---	---------------------	-------------------	------	------	-----

CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. b)

Celková dodaná energie	kWh/m ² .rok	Budova jako celek	63,72	119,14	---
------------------------	-------------------------	-------------------	-------	--------	-----

NEOBNOVITELNÁ PRIMÁRNÍ ENERGIE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a)

Neobnovitelná primární energie	kWh/m ² .rok	Budova jako celek	66,57	121,20	---
--------------------------------	-------------------------	-------------------	-------	--------	-----

J OSTATNÍ ÚDAJE**METODA VÝPOČTU**

Použitý software:	III DEKSOFT® - ENERGETIKA	Verze software:	8.1.3 (264/2020 (222/2024) Sb.)
Klimatická data:	hodinová klimadata MPO (používat pro hodnocení ENB - HOD modul)	Metoda výpočtu:	Hodinový krok

ÚDAJE O PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBY

Průkaz není součástí projektové dokumentace stavebního záměru.

DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍBezplatná poradenská služba: <https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis>Katalog úspor energie: <http://uspornaopatreni.cz>**K ENERGETICKÝ SPECIALISTA****ENERGETICKÝ SPECIALISTA**

Jméno / obchodní firma:	JVK Energy s.r.o.	Číslo oprávnění:	2138
Telefon:	+420 728 869 566	E-mail:	jachym.jirasek@jvk-energy.cz


URČENÁ OSOBA

V případě, že je energetickým specialistou právnická osoba, musí být v souladu s §10 odst. 2 písm. b) určena fyzická osoba, která je držitelem oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty.

Jméno a příjmení:	Ing. Jáchym Jirásek	Číslo oprávnění:	2038
-------------------	---------------------	------------------	------

PLATNOST PRŮKAZU

Dle zákona č. 406/2000 Sb. §7a odst. 4 je platnost průkazu 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do větší změny dokončené budovy anebo do změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody.

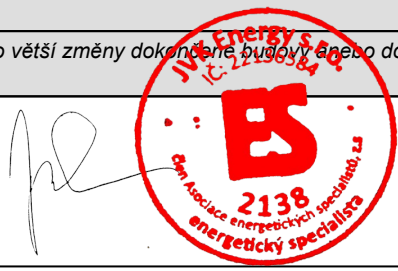Evidenční číslo průkazu:	848223.0	Podpis energetického specialisty:	
Datum vyhotovení průkazu:	08.05.2026		
Platnost průkazu do:	08.05.2036		